



---

# 2025 METŲ VADOVYBĖS ATASKAITA

---

UAB „BIRŽŲ VANDENYS“

Biržai, 2026

## TURINYS

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BENDROVĖS VALDYMAS IR ĮSTATINIS KAPITALAS</b>                                                  | <b>3</b>  |
| <i>Įstatinis kapitalas ir akcijos</i>                                                             | 3         |
| <i>Bendrovės valdymas</i>                                                                         | 3         |
| <b>BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR VALDymo STRUKTŪRA</b>                                                 | <b>3</b>  |
| <b>BENDROVĖS VEIKLA</b>                                                                           | <b>4</b>  |
| <i>Vandens gavyba ir tiekimas</i>                                                                 | 4         |
| <i>Buitinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas</i>                                                   | 6         |
| <i>Nuotekų dumblo tvarkymas</i>                                                                   | 7         |
| <i>Paviršinių nuotekų tvarkymas</i>                                                               | 7         |
| <b>KLIENTŲ APTARNAVIMAS</b>                                                                       | <b>7</b>  |
| <i>Geriamojo šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas</i>                                       | 8         |
| <b>VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI</b>                                                           | <b>9</b>  |
| <i>Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos</i> | 9         |
| <i>Paslaugų teikimo pajamos</i>                                                                   | 9         |
| <i>Sąnaudos</i>                                                                                   | 11        |
| <b>INVESTICIJOS IR VYKDOMI PROJEKTAI</b>                                                          | <b>13</b> |
| <i>Įgyvendinti projektai</i>                                                                      | 13        |
| <i>Įgyvendinami projektai</i>                                                                     | 13        |
| <i>Vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai</i>                                              | 14        |

## **BENDROVĖS VALDYMAS IR ĮSTATINIS KAPITALAS**

### **Įstatinis kapitalas ir akcijos**

UAB „Biržų vandenys“ steigėja yra Biržų rajono savivaldybės administracija, kuriai priklauso kontrolinis akcijų paketas, t.y. 93,1 proc. akcijų bei 6,9 proc. akcijų priklauso AB „ORLEN Lietuva“.

Bendrovės įstatinis kapitalas 2025 m. yra – 5 808 709,92 Eur, kuris paskirstytas į paprastąsias vardines akcijas – 200 577 vnt.. Vienos akcijos nominali vertė yra 28,96 Eur.

### **Bendrovės valdymas**

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, ir bendrovės vadovas – direktorius. Stebėtojų taryba įmonėje nesudaroma. Bendrovė veiklą vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, įmonės įstatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiais aktais.

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias bendrovės valdymo organas, kuris turi teisę keisti ir papildyti bendrovės įstatus ir atšaukti audito įmonę, metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį, didinti bei mažinti įstatinį kapitalą, paskirstyti pelną bei spręsti bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių įstatymą tai nepaskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Bendrovės vadovo pareigas eina direktorius. Direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kurio pagrindinis uždavinys įgyvendinti bendrovės valdymo organų numatytą veiklos strategiją, organizuoti ir vykdyti gamybinę bei komercinę veiklą, užtikrinti šios veiklos pelningumą, tinkamą bendrovės turto naudojimą, jo saugojimą ir gausinimą. Iki 2025 metų liepos 14 d. direktoriaus pareigas ėjo Edita Barkauskienė, vėliau akcininkų sprendimu laikinai eiti pareigas paskirtas Martynas Staškevičius.

## **BENDROVĖS DARBUOTOJAI IR VALDYMO STRUKTŪRA**


Efektyvesnis žmogiškųjų išteklių valdymas leidžia siekti ambicingesnių tikslų užtikrinant sklandesnę Bendrovės veiklą. 2025 m. Bendrovėje dirbo 41 (neįskaitomi darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti) 2) darbuotojai, iš jų 14 administracijos ir inžineriniai techniniai darbuotojai, 4 klientų aptarnavimo skyriaus specialistai, 23 darbininkai, aptarnaujantys valymo įrengimus, taip pat vykduojantys pagrindinius profilaktikos, remonto, avarijų likvidavimo darbus, teikiantys paslaugas klientams bei atliekantys bendrovės pastatų ir įrengimų remonto darbus.

Bendrovės darbuotų amžiaus vidurkis – 50,72.

## BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovės veikla yra orientuota į centralizuotų tinklų prieinamumo didinimą vartotojams ir esamų tinklų priežiūrą, klientų aptarnavimo kokybės gerinimą bei dumblo komposto gavybą. Todėl daug dėmesio yra skiriama geriamojo vandens kokybės rodiklių išlaikymui, nepertraukiamam jo tiekimui vartotojams ir abonentams bei nuotekų išvalymą iki nustatytų gamtosauginių reikalavimų. Šios paslaugos yra gyvybiškai svarbios kiekvienam esamam klientui, todėl tiekiamos nuolat, nepriklausomai nuo gamtinių sąlygų, metų ar paros laiko.

Kaip matome iš pateikto 1 paveikslo 2025 m. Bendrovė geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas apima tiek Biržų miestą, tiek ir rajoną. Nuotekų tvarkymą ir vandens tiekimą teikia: Vabalninko mieste, Kupreliškio, Nemunėlio

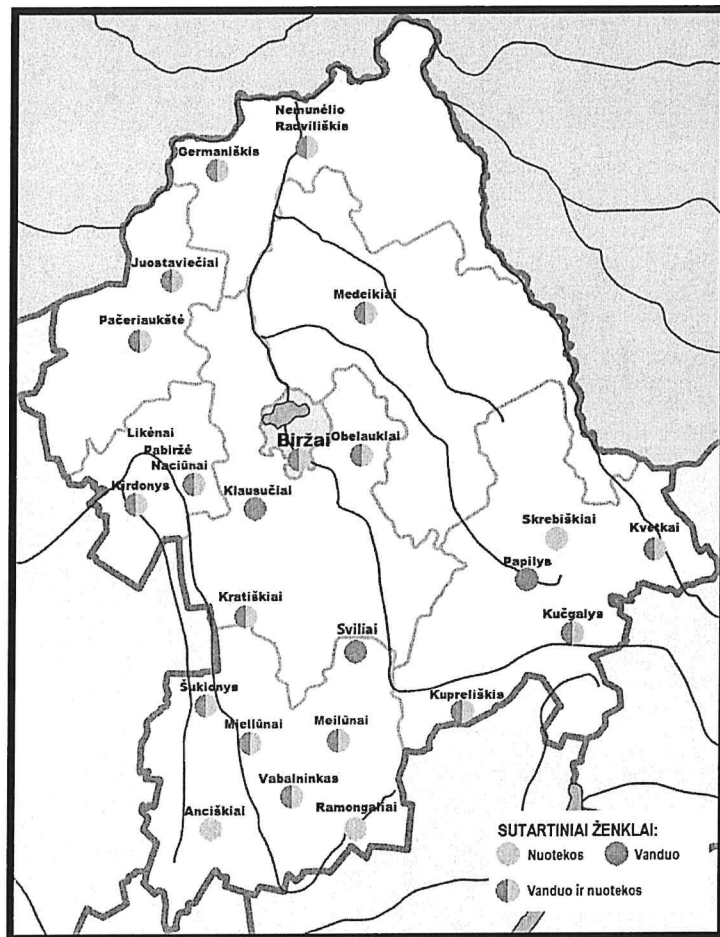

**1 paveikslėlis.** 2025 m. Biržų rajono savivaldybės teritorijos, kuriose Bendrovė prižiūri vandens tiekimą bei nuotekų šalinimą.


Radviliškio ir Pabiržės miesteliuose, Biržų, Germaniškių, Juostaviečių, Kirdonių, Kratiškių, Kučgalio, Kvėtkų, Likėnų, Medėikių, Mielūnų, Meilūnų, Naciūnų, Obelaukių, Pačeriaukštės, Rinkuškių ir Šukionių kaimuose. Tik geriamojo vandens tiekimo veikla vykdo Papilio miestelyje ir Klausučių, Svilių kaimuose, o tik nuotekų tvarkymo veikla Ančiškių, Ramongalių ir Skrebiškių kaimuose.

Bendrovės veikla apima didžiąją dalį Biržų rajono savivaldybės teritorijos. Rajono teritorija pasižymi nedideliu gyventojų tankumu ir kartu yra labai ištęsta teritoriniu požiūriu. Tai lemia papildomas priežiūros sąnaudas, susidarancias dėl didelių atstumų tarp aptarnaujamų objektų.

### Vandens gavyba ir tiekimas

Geriamasis vanduo Biržų miesto ir rajono gyventojams tiekiamas iš 23 vandenviečių: 22 vandenvietės eksploatuojamos Biržų rajone ir 1 vandenvietė Biržų mieste. Didžiausia iš visų vandenviečių – Biržų miesto vandenvietė, iš kurios parduodama vartotojams daugiau kaip 75 procentų viso įmonės parduodamo vandens kiekio.

Vandens kokybę užtikrina Biržų miesto vandenvietėje veikiantys klasikinio tipo koštuvai su granitinės skaldos užpilu vandens gerinimo įrenginiai. Visas 2025 m. iš Biržų miesto vandenvietės tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Vandens gerinimo įrenginiai, skirti geležies pašalinimui iš vandens yra įrengti Kratiškių, Klausučių, Pačeriaukštės, Obelaukių, Germanišio ir Medeikių kaimuose bei Vabalninko mieste.

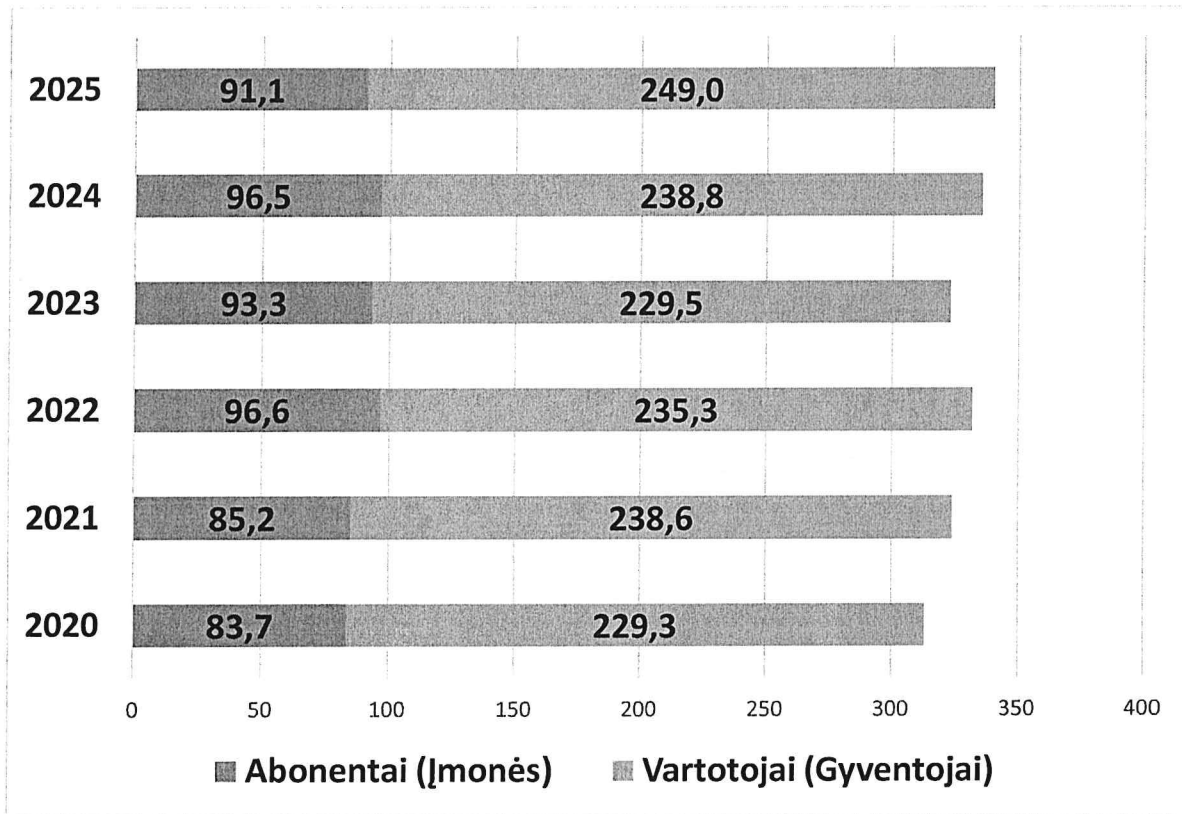


**1 grafikas.** Realizuoti geriamojo vandens kiekiai 2020 – 2025 m.

Kaip matyti 1 grafike realizuota geriamojo vandens vartotojams ir abonentams 2025 m. – 340,1 tūkst. m<sup>3</sup> (1,4 proc. daugiau nei 2024 m.), 2024 m. – 335,3 tūkst. m<sup>3</sup> (3,9 proc. daugiau nei 2023 m.), 2023 m. – 322,8 tūkst. m<sup>3</sup> (2,8 proc. mažiau nei 2022 m.), 2022 m. 331,9 tūkst. m<sup>3</sup> (2,5 proc. daugiau nei 2021 m.), o 2021 m. realizuota 323,8 tūkst. m<sup>3</sup>. Vandens realizacija nuo 2020 iki 2025 m., kaip matyti pateiktame grafike, didėjo 8,7 proc. arba 27,1 tūkst.m<sup>3</sup>.

2025 m. stebimas realizacijos didėjimas – tam įtakos galėjo turėti naujai prisijungusių vartotojų skaičius, įdiegti nauji vandens gerinimo įrenginiai atskirose vietovėse.

Ataskaitiniais metais verslo subjektai sunaudavo 26,8 proc. nuo viso realizuoto geriamojo vandens kiekio. Lyginant su 2024 m. šis skaičius pakito nežymiai ir nesudarė reikšmingos įtakos UAB „Biržų vandenys“ veiklai. Pagal tai galima matyti, kad Biržų rajone nėra stipriai išvystyta gamybinė verslo pusė, kurios veikloje būtų vartojamas didelis kiekis vandens, tai pat nemažai įmonių naudojami privačiais vandens gręžiniais. Dėl šios priežasties didžioji vandens dalis yra tiekama gyventojams.

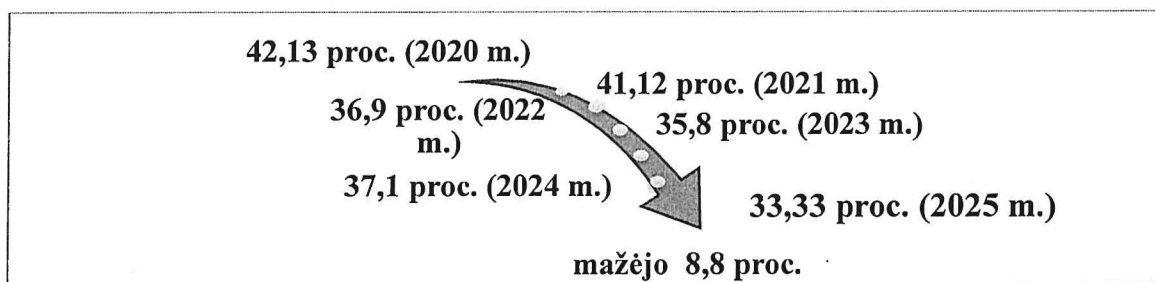

**3 grafikas.** Vandens netektys 2020 – 2025 m.

Ataskaitiniais metais Biržų miesto vandenvietėje bei Bendrovės aptarnaujamose rajono vandenvietėse išgauta 510,13 tūkst. m<sup>3</sup> požeminio vandens, t.y. 4,6 proc. mažiau nei 2024 m.

Analizuojant pakelto ir parduoto vandens duomenis ataskaitiniais metais matoma, kad vandens netektys nuo 2020 m. iki 2025 m. buvo sumažintos 8,8 proc. Teigiamas tendencijas lemia atliekamos patikros ne tik dėl nelegalių prisijungimų, bet ar laiku deklaruojamas vandens suvartojimas.


Lyginant 2025 m. su 2024 m. vandens netektys sumažėjo 3,8 proc., tam įtakos turėjo griežtesnė skaitliukų patikrų kontrolė.

Pagrindinės priežastys lemiančios vandens netektis - bloga vandentiekio tinklų techninė būklė, vandentiekio tinklų avaringumas taip pat turi didelę įtaką bendrovės veiklai. Daugiausia avarijų įvyksta dėl susidėvėjusių tinklų, slėgio svyravimų, grunto judėjimo, didelių temperatūrų svyravimų žiemos metu.

Siekiant mažinti vandens nuostolius planuojama ir toliau išlaikyti padidintą vartotojų kontrolę.

#### Buitinių nuotekų surinkimas ir tvarkymas

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė eksploatavo Biržų rajone eksploatavo 133,5 km nuotekų tinklų. Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 53 nuotekų siurbines, kaip ir 2024 m. Didžioji nuotekų surinkimo tinklų dalis yra savitakiniai.

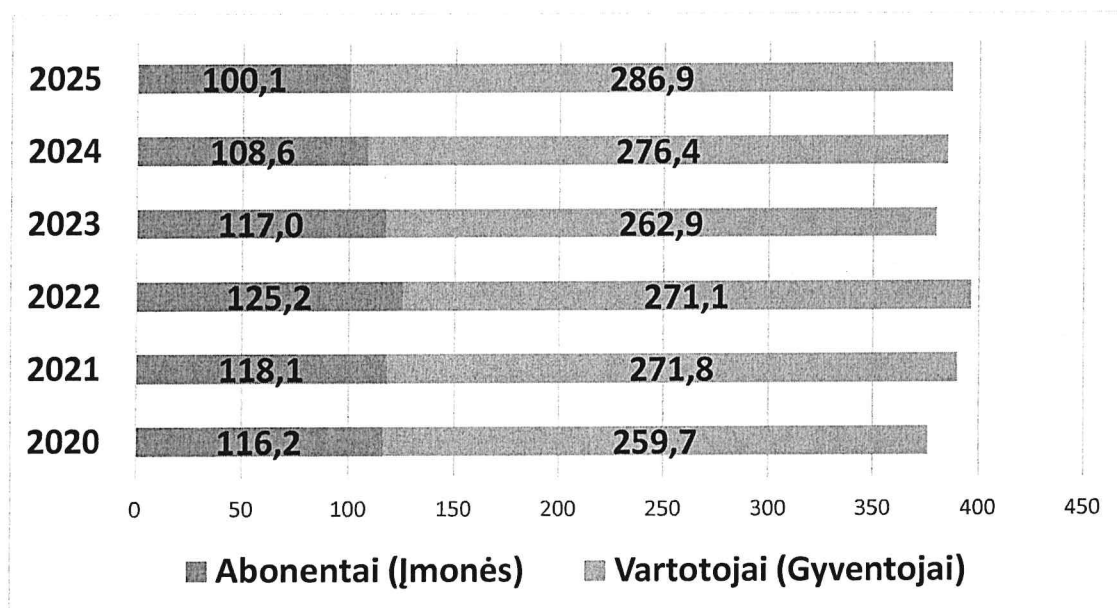

**4 grafikas.** Realizuotų buitinių nuotekų kiekis 2020 – 2025 m.

Ataskaitiniais metais buitinių nuotekų realizavimo apimtys padidėjo 0,5 proc. nuo 385,0 tūkst. m<sup>3</sup> 2024 m. iki 387,0 tūkst. m<sup>3</sup> 2025 m. Nuotekų realizacijos padidėjimui įtakos galėjo turėti 2025 m. prisijungę nauji klientai.

Ataskaitiniais metais iš verslo subjektų buvo surinkta 25,9 proc. nuo visų realizuotų nuotekų kiekio.

### Nuotekų dumblo tvarkymas

Biržų miesto nuotekų valykloje eksploatuojama nuotekų dumblo kompostavimo aikštelė. Kadangi valant nuotekas, susidaro pirminis ir perteklinis nuotekų valymo dumblas, kuriame yra ne tik daug naudingų augalams maisto medžiagų, bet ir ekologiniu požiūriu kenksmingų teršalų. Sprendžiant dumblo tvarkymo problemą 2012 m. buvo pastatyta dumblo kompostavimo aikštelė. Visas dumblo kompostavimo tvarkymas vykdomas Biržų miesto nuotekų valykloje. Rajono nuotekų valyklose susidaręs perteklinis dumblas taip pat vežamas į Biržų miesto nuotekų valyklą. 2025 m. buvo pagaminta 1331 t komposto, mažiau 6,5 proc. negu 2024 m.

**1 lentelė.** Komposto kiekis ir sąnaudos jo gamybai 2023 – 2025 m.

|                               | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Pagaminta komposto, t</b>  | 1438   | 1424   | 1331   |
| <b>Patirtos sąnaudos, Eur</b> | 67 768 | 53 010 | 61 692 |

Kompostavimo procesuose daugiausia išlaidų tenka kuro sąnaudoms (atliekų smulkintuvas, komposto vartytuvas, ratinis krautuvas, sijotuvai) bei įrangos remontui ir darbo užmokesčiui.

### Paviršinių nuotekų tvarkymas

Ataskaitiniais metais įmonė turėjo eksploatuojamų 11,0 km. paviršinių nuotekų tinklą, 5,6 km iš jų savo nuosavybėje, 5,4 km. pagal patikėjimo sutartį perduotą iš savivaldybės.

Biržų rajono savivaldybė vis daugiau inventorizuoja tinklus, todėl gaunami žemėlapiai ženkliai palengvina darbą. Paviršinių nuotekų tinklai būklė nėra pati geriausia, vamzdinių daugiausiai pagaminti iš gelžbetonio arba asbescementiniai. Kai kur vamzdinių skersmenys yra per dideli, atskirose vietose priešingai – per maži, ir todėl liūčių metu patvinsta gatvės. Dėl šių priežasčių, tinkluose kaupiasi smėlis ir kitos nuosėdos.

## KLIENTŲ APTARNAVIMAS

2025 m. Bendrovės teikiamomis geriamojo vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojosi Biržų rajone 7183 vartotojai ir 335 abonentai. Ataskaitiniais metais Bendrovės klientų skaičius, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais, išaugo 48. Ataskaitiniais metais likęs klientų skaičius „iš normos“ yra 570, iš jų 361 nuotekų surinkimo

ir 209 vandens tiekimo vartotojai.

**2 lentelė.** Klientų skaičiaus kitimas 2020 – 2025 m. Biržų rajone.

|                                    | Klientų skaičius, vnt. |            |            |            |            |            |
|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                    | 2020<br>m.             | 2021<br>m. | 2022<br>m. | 2023<br>m. | 2024<br>m. | 2025<br>m. |
| <b>Gyventojai<br/>(vartotojai)</b> | 6490                   | 6609       | 6783       | 6980       | 7138       | 7183       |
| <b>Įmonės<br/>(abonentai)</b>      | 281                    | 301        | 307        | 319        | 332        | 335        |
| <b>Iš viso:</b>                    | 6771                   | 6910       | 7090       | 7299       | 7470       | 7518       |


Iš 2 lentelės duomenų matyti, kad vartotojų skaičius pastaruosius šešis metus auga, nors aptarnaujamojo teritorijoje gyventojų skaičiaus tendencija pagal statistikos departamento duomenis yra neigiama.

Didžiausią įtaką klientų skaičiaus augimui turi individualių gyventojų namų gyventojų nauji prijungimai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų pastaruosius kelis metus.

Per ataskaitinį laikotarpį dėl išsiskolinimo už šaltą vandenį ir nuotekų tvarkymą į teismą perduota 52 vartotojai, bendra ieškinio suma – 16 101,07 Eur, antstoliams perduota 20 vartotojų, ieškinio suma 8 812,23 Eur, neišieškotų skolų likutis 2025-12-31 yra 22 821,49 Eur, išieškota per 2025 m. – 17 354,99 Eur.

### Geriamojo šalto vandens apskaitos prietaisų keitimas

**7 grafikas.** Apskaitos prietaisų įrengimas/pakeitimas, 2020-2025 m.

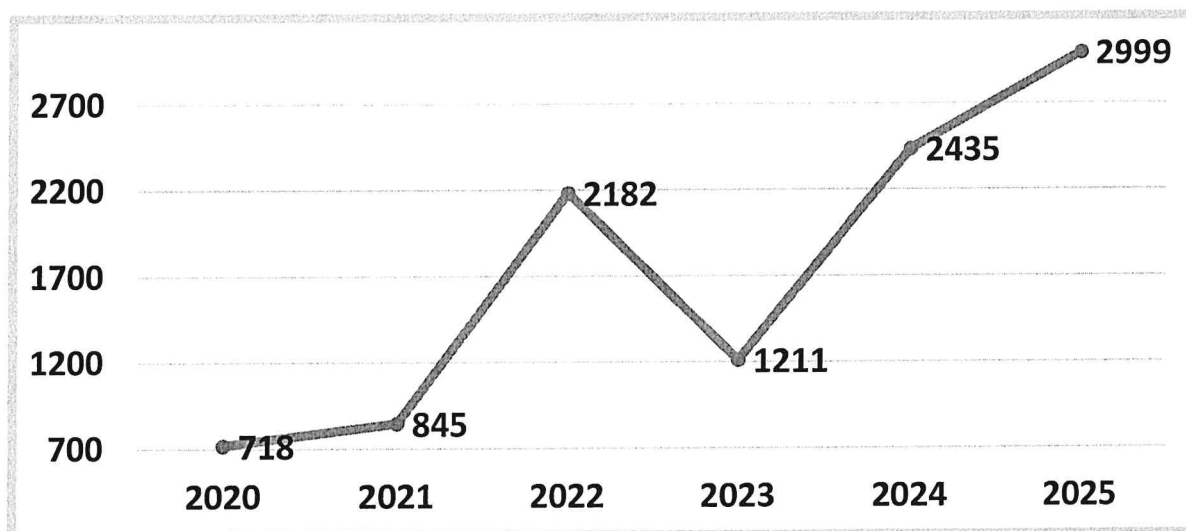

Per 2025 m. apskaitos prietaisų pakeista 2999 vnt., 2024 m. pakeista 2435 vnt., o 2023 m. - 1211 vnt., 2022 metais - 2182 vnt.

## **VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI**

### **Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos**

Teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos, vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainodaroje taikomas ilgalaikių kainų mechanizmas. Bazinės kainos nustatomos penkerių metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos kainos lygios bazinėms kainoms, antrais ir sekančiais metais jos tikslinamos, nustatant perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Bazinės kainos perskaičiuojamos atsižvelgiant į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio neatitikimą tarp nustatyto bazinėje kainoje ir faktiškai parduoto, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų pokytį dėl naujai pagal Veiklos ir plėtros planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų, faktinius elektros energijos, šilumos, technologinių medžiagų ir technologinio kuro kainų, mokesčių tarifų, LR finansų ministerijos skelbiamo darbo užmokesčio, investicijų grąžos ir kitų sąnaudų pokyčius.

Tiek bazines, tiek perskaičiuotas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainas derina Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.

Ataskaitiniais metais įsigaliojo Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos 2025 m. rugsėjo 26 d. nutarimas nr. O3E-1382 dėl „UAB „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ ir UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus įsakymas nr. V-73 pagal kuriuos nuo 2025 m. lapkričio 1 d. taikomos naujos kainos, kurios vidutiniškai didesnės 12 proc. negu prieš tai galiojusios.

UAB „Biržų vandenys“ nustatytas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos skelbiamos bendrovės internetinėje svetainėje: <https://birzuvandenys.lt/geriamojo-vandens-tiekimo-ir-nuoteku-tvarkymo-kainos/>.

### **Paslaugų teikimo pajamos**

Per ataskaitinius metus Bendrovės pardavimo pajamos sudarė 1 614,05 tūkst. EUR, lyginant su 2025 m. sumažėjo 114,9 tūkst. Eur, tai yra 6,6 proc.. Vandens pardavimo pajamos 2025 metais lyginant su 2024 m. sumažėjo 32,4 tūkst. Eur., tai yra 6,5 proc., nuotekų surinkimo paslaugų pardavimai sumažėjo 43,96 tūkst. Eur., tai yra 4,4 proc. – lyginant su 2024 metais, atsirado padidėjusios taršos pajamos, kurios 2025 m. sudarė 6,17 tūkst. eur ir paviršinių nuotekų pajamos, kurios sudarė 0,26 tūkst. eur.

Mažesnes pagrindinės veiklos pajamas lėmė 2025 m. galiojusios dar 2024 m. rugpjūčio 1 d. patvirtintos mažesnės kainos, o naujas kainų perskaičiavimas su padidėjimu pradėtas taikyti tik 2025 m. lapkričio mėn. ir per 2 mėn. neturėjo tiek daug teigiamos įtakos metiniam rezultatui.

**3 lentelė.** Pagrindiniai UAB „Biržų vandenys“ veiklos rodikliai 2021 – 2025 m, tūkst. EUR.


| Rodikliai                                          | 2021            | 2022            | 2023           | 2024           | 2025             |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>1.Pardavimo Pajamos, t. t.:</b>                 | <b>1 020,18</b> | <b>1 092,95</b> | <b>1717,94</b> | <b>1728,97</b> | <b>1614,05</b>   |
| <i>1.Pardavimo pajamos už patiektą vandenį</i>     | 286,16          | 292,35          | 511,42         | 498,47         | 466,07           |
| <i>1.2.Pardavimo pajamos už nuotekų sutvarkymą</i> | 590,05          | 599,57          | 1 040,70       | 1005,81        | 961,85           |
| <i>1.3.Aptarnavimo mokestis</i>                    | 71,57           | 73,48           | 54,16          | 55,81          | 63,14            |
| <i>1.4. Padidėjusi tarša</i>                       |                 |                 |                |                | 6,17             |
| <i>1.5. Paviršinės nuotekos</i>                    |                 |                 |                |                | 0,26             |
| <i>1.5.Papildomos paslaugos, kitos pajamos</i>     | 72,39           | 127,55          | 111,66         | 168,88         | 116,56           |
| <i>2.Finansinė ir investicinė veikla</i>           |                 |                 |                | 24,48*         |                  |
| <i>3.Kitos veiklos rezultatai</i>                  |                 |                 |                |                | 11,16            |
| <b>Iš viso pajamų:</b>                             |                 |                 |                | <b>1753,45</b> | <b>1625,21**</b> |

\*Nurašytas UAB „Norus“ kreditorinis įsipareigojimas UAB Biržų vandenys naudai.

\*\*Galima paklauda dėl apvalinimų

Per 2025 m. Bendrovės pajamos už vandenį sudarė 28,9 proc. visų pajamų, atitinkamai nuotekų tvarkymas 59,6 proc. pajamų, aptarnavimo mokestis 3,9 proc., kitos pajamos 7,6 proc.

Iš to galima matyti, kad pagrindinės pajamos yra nuotekų tvarkymo pajamos, kurios sudaro beveik du trečdalius pajamų.

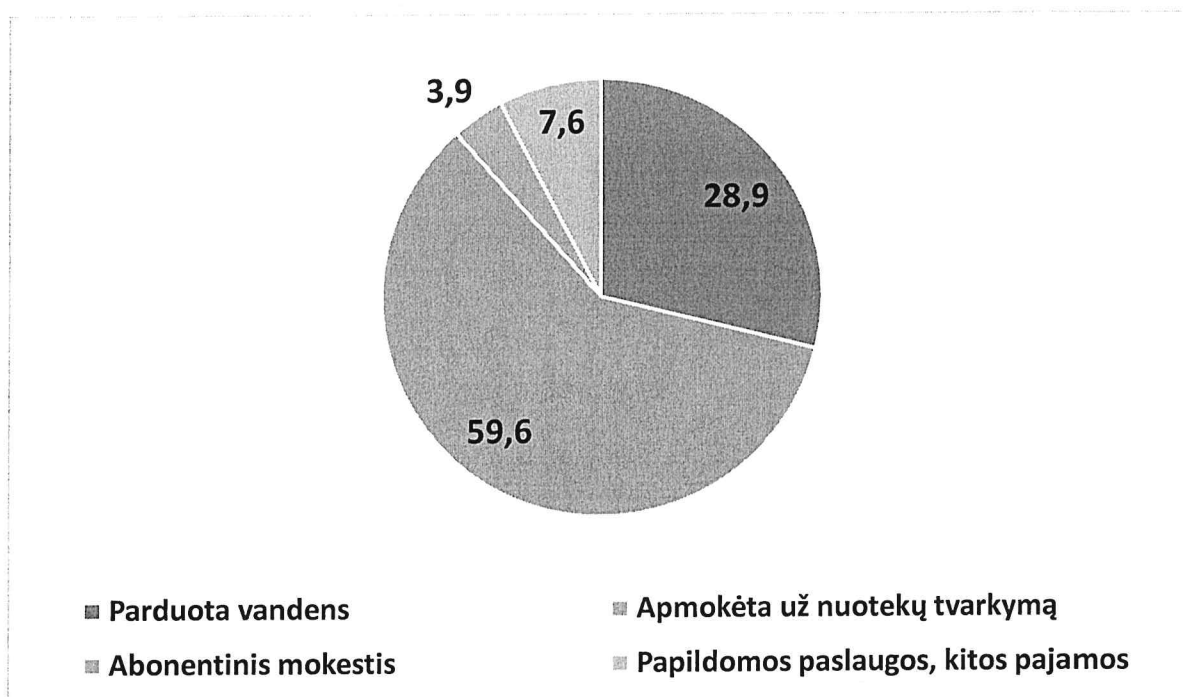

12 grafikas. Pajamų struktūra 2025 m., proc.

### Sąnaudos

Vykdydama veiklą Bendrovė 2025 metais patyrė iš viso 1 765,34 tūkst. Eur sąnaudų. Lyginant su 2024 m. sąnaudos buvo mažesnės 227,04 tūkst. Eur. (11,4 proc.), nes nebuvo tokio dydžio finansinio įsipareigojimo nurašymo kaip 2024 m., pardavimo savikainos ir bendrosios ir administracinės sąnaudos išliko panašiam lygyje.

Didžiąją dalį visų pagrindinės veiklos sąnaudų sudaro pastoviosios sąnaudos, kurios yra būtinos turimo ilgalaikio turto eksploatacijai bei klientų aptarnavimui, siekiant gerinti kokybę ir reikalavimus atitinkantį paslaugų teikimą. Kita dalis yra kintanti: elektros energija, technologinės medžiagos, mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius, taršą, NT mokestis ir kita. Šis dalis priklauso nuo vartotojams ir abonentams pateikto geriamojo vandens bei sutvarkytų nuotekų kiekio.

Pagrindinės veiklos sąnaudose didžiausiąją dalį visų sąnaudų sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas bei amortizacija ir darbo apmokėjimo sąnaudos. Tokia sąnaudų struktūra bei sąnaudų pasiskirstymas būdingas ir kitose Lietuvos vandentvarkos įmonėse.

4. lentelė. Bendrovės patirtos sąnaudos 2021-2025 m., tūkst. Eur.

| Sąnaudos rūšis                  | 2021 m.  | 2022 m.  | 2023 m.  | 2024 m.  | 2025 m.  |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Viso, t. t.:                 | 1 176,91 | 1 336,92 | 1 580,22 | 1 747,59 | 1 744,96 |
| 1.1. Medžiagos                  | 84,05    | 82,44    | 175,57   | 143,53   | 114,00   |
| 1.2. Vandens ir nuotekų tyrimai | 27,47    | 29,65    | 38,89    | 45,70    | 50,22    |
| 1.3. Remonto ir eksploatacinės  | 81,92    | 52,08    | 52,38    | 31,61    | 41,68    |

|                                                                             |        |        |        |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>medžiagos</b>                                                            |        |        |        |                 |                 |
| <b>1.4.Kuras</b>                                                            | 48,07  | 65,59  | 46,98  | 55,89           | 51,77           |
| <b>1.5.Šildymas</b>                                                         | 8,89   | 13,56  | 14,67  | 13,45           | 17,48           |
| <b>1.6.Elektros energija</b>                                                | 131,11 | 134,18 | 173,38 | 187,30          | 182,00          |
| <b>1.7.Ilgalaikio materialaus (amortizacija)</b>                            | 206,79 | 296,61 | 261,02 | 278,73          | 300,43          |
| <b>1.8. Darbo apmokėjimo sąnaudos su Sodra</b>                              | 465,54 | 517,68 | 588,30 | 705,24          | 747,49          |
| <b>1.9.Mokesčiai (išteklių, taršos, NT, žemės nuomos)</b>                   | 37,75  | 53,58  | 55,52  | 68,46           | 63,10           |
| <b>1.10.Kompiuterinių programų diegimo, aptarnavimo, serverio paslaugos</b> | *      | *      | 21,27  | 18,38           | 18,91           |
| <b>1.13.Kitos sąnaudos</b>                                                  | 85,32  | 91,55  | 152,24 | 199,3           | 157,87          |
| <b>2.Finansinė ir investicinė veikla (palūkanos)</b>                        | *      | *      | *      | 244,79          | 19,50           |
| <b>3.Kitos veiklos sąnaudos</b>                                             |        |        |        |                 | 0,89            |
| <b>Iš viso sąnaudų:</b>                                                     |        |        |        | <b>1 992,38</b> | <b>1 765,34</b> |

Vertinant 2025 m. padidėjusias Bendrovės sąnaudas darbo užmokesčiui lyginant su 2024 m., padidėjimas yra 42,25 tūkst. EUR, tai yra 6,0 proc. Tam įtakos turėjo minimalaus darbo užmokesčio didėjimas.

Vandens ir nuotekų tyrimų sąnaudos 2025 m. padidėjo 4,52 tūkst. EUR, tai yra 9,9 proc., nes tyrimų poreikis auga ir griežtėja reikalavimai pagrindiniai veiklai. Ši paslauga jau penkti metai yra perkama. Įmonės laboratorijos atsisakyta prieš 5 metus.

Kurui ir šildymui bei elektrai sąnaudos 2025 m. yra sumažėjusios 7,4 proc. lyginant su 2024 m., dėl pasaulinės rinkos kainų pokyčių ir buvusios temperatūros.

2025 m. medžiagų sąnaudos sumažėjo 29,53 tūkst. EUR, tai yra 20,6 proc.

### Igyvendinti projektai

- Igyvendinti vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai Tarybų g., Biržuose. Nutiesti vandentiekio tinklai 223,76 m. Nutiesti nuotekų tinklai 234,11 m. Sudaryta galimybė prisijungti 6 būstams.
- Igyvendinta projekto „Medeikių k. vandens gerinimo įrenginių statyba“ statybos rangos sutartis. Medeikių k. pastatyti nauji vandens gerinimo įrenginiai, kurių didžiausias našumas maksimaliu forsuoju režimu – 16 m<sup>3</sup> per parą (7 m<sup>3</sup>/h), užtikrinantys geresnę vandens kokybę prie vandentiekio tinklų prisijungusiems vartotojams. Projektas įgyvendintas iš Biržų rajono savivaldybės lėšų.
- Kupreliškio k., Papilio sen., Biržų r. sav. įrengtas naujas gręžinys ir likviduotas senasis. Gręžinio našumas – 9 m<sup>3</sup>/val. Užtikrinamas vandens tiekimas visiems prisijungusiems vartotojams. Projektas įgyvendintas iš Biržų rajono savivaldybės lėšų.
- Užbaigti projekto „Kitos paskirties inžinerinis statinys – nuotekų valykla“ statybos darbai. Pastatyta Meilūnų nuotekų valykla, vykdomos registravimo procedūros. Projektas įgyvendintas iš Bendrovės lėšų.
- Užbaigtas vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų J. Janonio g., Biržų m., supaprastintas statybos projektas. Nutiesta 61,02 m vandentiekio ir 9,18 m nuotekų tinklų, vykdomos registravimo procedūros. Projektas įgyvendintas iš Biržų rajono savivaldybės lėšų.

### Igyvendinami projektai

- Parengtas Likėnų k. numatytos slėginės nuotekų linijos statybos projektas. Šiuo projektu planuojama pakloti apie 1,06 km slėginių nuotekų tinklų nuo Likėnų k. esančių vartotojų iki Kiršonių k. esančios nuotekų valyklos. Šis projektas ir jame numatyti darbai yra būtini, kadangi esama spaudiminė linija, šiuo metu perpumpuojanti minėtų vartotojų nuotekas yra avarinės būklės.
- Paruošti pirkimo dokumentai vandentiekio ir nuotekų tinklų naujos statybos, šulinių rekonstrukcijos Respublikos g. Vytauto g., Biržuose, projektui. Šiuo projektu siekiama pakloti tinklus prieš gatvės dangos rekonstrukcija ir sudaryti galimybę prisijungti 4 būstams.
- Parengtas ir gautas statybos leidimas „Nuotekų šalinimo tinklo Un. Nr.3600-2002-5024, Vilniaus g., Biržų m. rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklo Un. Nr.4400-2475-3342, Biržų r. sav., Biržų r. sav. teritorija rekonstravimo keičiant statinio kategoriją, projektas“. 2026 m. planuojama pabaigti statybos darbus.
- Pradėti projektų statybos darbai: 1) Vandentiekio tinklų, Švyturio, Lauko, Melioratorių ir Partizanų gatvėse, Biržų mieste supaprastintas statybos projektas; 2) Vandentiekio tinklų Švyturio g., Biržai, statybos projektas. Planuojama projektą užbaigti 2027 m. Numatoma nutiesti apie 1225,40 m vandentiekio tinklų ir suteikti galimybę prisijungti 56 vartotojams.
- Pasirašyta „Biržų miesto nuotekų valyklos aeracinės zonos remonto ir įrangos keitimo projektavimo bei rangos darbų sutartis“, pagal kurią bus atliekami kompleksiniai aeracinės zonos atnaujinimo darbai. Projekto metu numatyta pakeisti susidėvėjusią aeravimo įrangos

dalį, įskaitant membraninius difuzorius, aeracijos oro tiekimo vamzdynus bei atnaujinti aerotanko sienų konstrukcijas. Projektas planuojamas įgyvendinti 2026 rugsėjo mėn.

### **Vykdomi investiciniai vandentvarkos projektai**

Bendrovė geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą ir rekonstrukciją 2024-2027m. laikotarpiu planuoja vykdyti iš ES fondų, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Biržų rajono savivaldybės ir Bendrovės lėšų. Remonto atstatomuosius darbus – iš ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšų.


Viešojo įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra ir Bendrovė 2025 m. spalio 30 d. sudarė Projekto NR. 25-201-P-0001 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Biržų rajono savivaldybėje“ sutartį. Projekto vertė 9.159.717,02 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 3.228.966,32 Eur, paskolos lėšos – 2.724.849,75 Eur ir Biržų rajono savivaldybės lėšos – 3.205.900,95 Eur.

Projekto tikslinė grupė: Kilučių k., Naciūnų k., Kratiškių k., Nemunėlio Radviliškio mstl., Papilio k., Biržų m., Pabiržės mstl., Likėnų k., Kirdonių k. gyventojai. Pagrindinis šios tikslinės grupės poreikis – kokybiškos ir prieinamos vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo ir (ar) tvarkymo paslaugos bei saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka.

Projekto rezultatas – nutiesti 10,84 km naujų vandentiekio tinklų, 10,89 km naujų nuotekų tinklų, 7 710 gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų, 814 gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių, nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai – 2 670 m<sup>3</sup>/d, bei nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai – 1 848 GE, užtikrins sąlygas viešai teikiamų vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir tvarkymo paslaugų prieinamumo ir kokybės didinimui. Projekto veiklų vykdymo pradžia: 2024 m. kovo 23d. Projekto veiklų vykdymo pabaiga: 2029 m. birželio 30 d.

*Laikintai einantis  
direktoriaus pareigas*

UAB „Biržų vandenys“  
Vyr. inžinierius  
*Rolandas Džiūtė*



The organizational chart for JAB "Biržų vadybės inžinierius" is structured as follows:

- Visuotinis administravimas** (General Administration)
  - Direktorius** (Director)
    - Vyriausiasis finansininkas** (Chief Financial Officer)
      - Buhalteris** (Accountant)
    - Vyriausiasis inžinierius** (Chief Engineer)
      - Technologas** (Technologist)
      - Energetikas** (Energy Specialist)
        - ETA elektroninis skaitiklis** (ETA electronic meter)
      - Vandentvarkos inžinierius (V)** (Waterworks Engineer (V))
        - Vandentvarkos inžinierius (N)** (Waterworks Engineer (N))
          - Vandentvarkos meistras** (Waterworks Master)
        - Varnotojas – skaitiklis** (Meter Operator)
        - Ekavatorininkas – skaitiklis** (Excavator Operator)
      - Brigadininkas – skaitiklis** (Meter Foreman)
      - Brigadininkas – skaitiklis** (Meter Foreman)
      - Skaitiklis – santechnikas** (Meter Technician)
      - Skaitiklis – santechnikas** (Meter Technician)
      - Skaitiklis – remontininkas** (Meter Repairman)
    - Personalo administratorius** (Personnel Administrator)
    - Klientų aptarnavimo skyriaus vadovas – viešųjų patalpų specialistas** (Customer Service Department Head – Public Buildings Specialist)
      - Klientų aptarnavimo specialistas** (Customer Service Specialist)
      - Apskaitos kontrolierius** (Accounting Controller)
      - Valdybos – apskaitos kontrolierius** (Management – Accounting Controller)
    - Vandentvarkos inžinierius** (Waterworks Engineer)
      - Projektų vadovas** (Project Manager)
      - Projektų koordinatojus** (Project Coordinator)
    - Infrastruktūros plėtros skyriaus vadovas** (Infrastructure Development Department Head)
      - Vandentvarkos darbų vadovas** (Waterworks Work Supervisor)

*Techniniai einantis*  
*direktoriaus pareigas*  
**JAB „Biržų vadybės inžinierius“**  
*inžinierius*  
**Rolandas Dziže**

*Laikiniai enantis.*  
*direktoriaus pareigas*

UAB „Biržų vandenys“  
Vyr. inžinierius  
Rolandas Džiugė